

## PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0193-24

**MANUTENÇÃO DE 1º, 2º E 3º NÍVEIS, RECARGAS E FORNECIMENTO DE EXTINTORES, EM GUAÍRA, SANTA HELENA E FOZ DO IGUAÇU- PR; MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE COMBATE POR LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA E MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE COMBATE POR HIDRANTES, EM FOZ DO IGUAÇU- PR**

### ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional 0193-24, a ITAIPU responde pergunta realizada por empresa interessada nesta licitação:

#### PERGUNTA 1

Nossa empresa irá participar da licitação das manutenções dos equipamentos de combate a incêndio, prevista para dia 16 de abril, no entanto precisamos de algumas informações para podermos precificar o valor dos ensaios de laboratório para o teste do LGE Líquido Gerador de Espuma Previsto no Item 3 do boletim técnico.

O Laboratório só pode fazer a cotação de preços com as informações que segue:

Tipo/Modelo do LGE; (essa informação já temos)  
Lote de Fabricação;  
Nome do fabricante;  
Local de armazenagem (galões, depósito, cisterna...);  
Quantidade de litros.

#### RESPOSTA

A ITAIPU disponibiliza as informações solicitadas conforme segue:


Tipo/Modelo do LGE: A,FFF/AR 3% x 3%

Lote de Fabricação: 24/21B

Nome do fabricante: Coutoflex

Local de armazenagem: conforme item 3.2.7 das Especificações Técnicas, o tanque de armazenamento de LGE é cilíndrico vertical, com fundo cônico e com acabamento na cor vermelha, com a capacidade nominal 2500 litros de armazenamento.

Quantidade de litros: 1400 litros

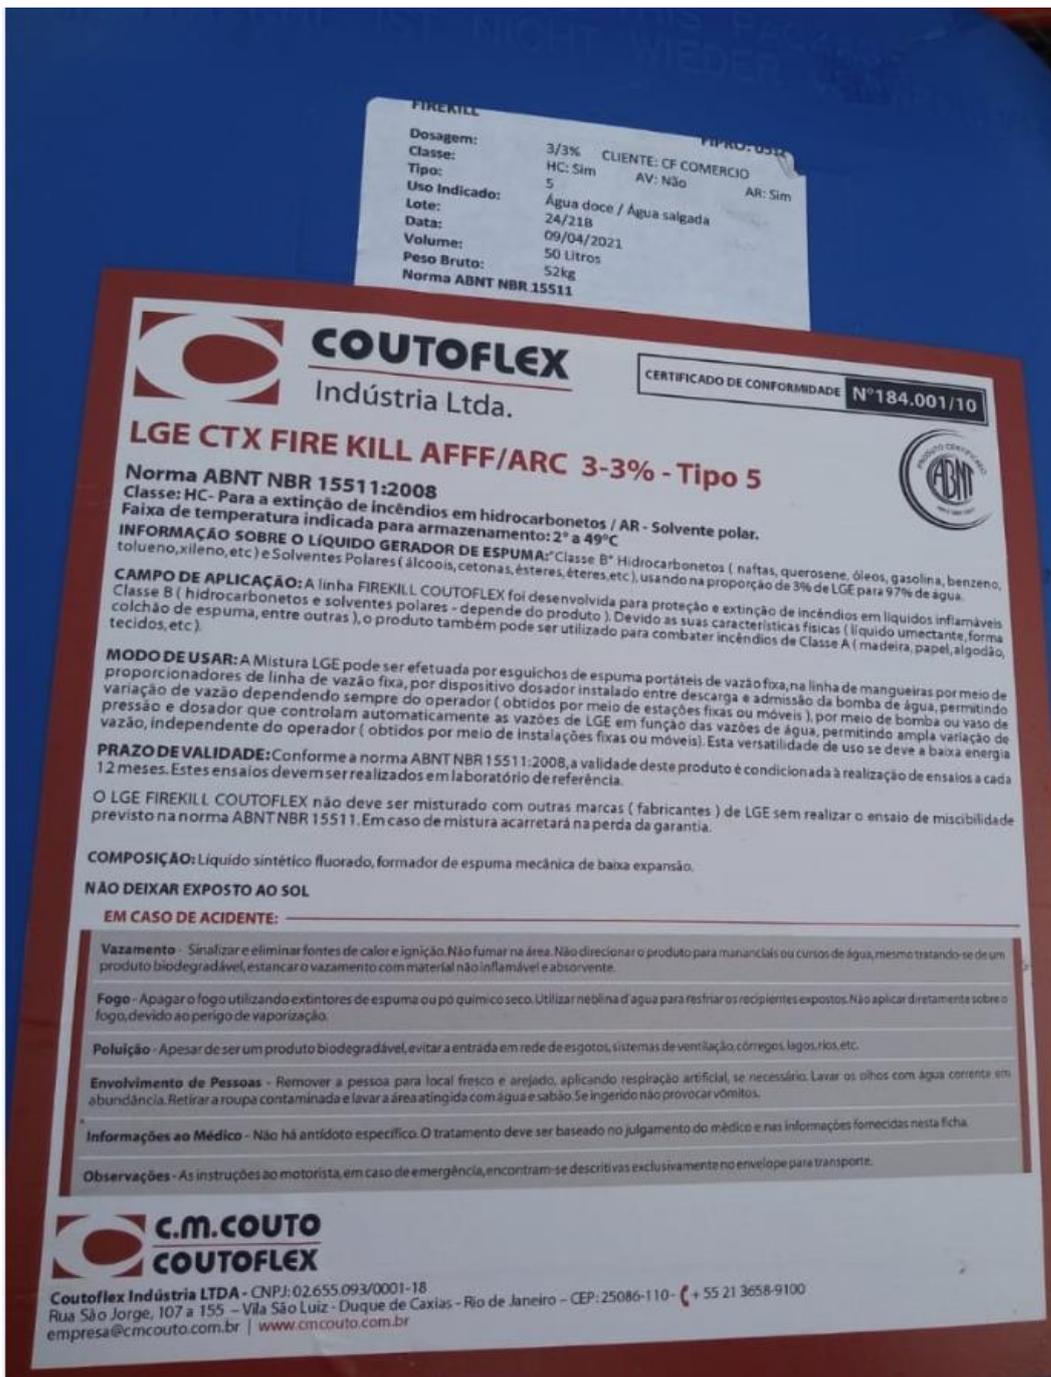

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Nacional NF 0193-24.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Data de emissão: 08 de abril de 2024