


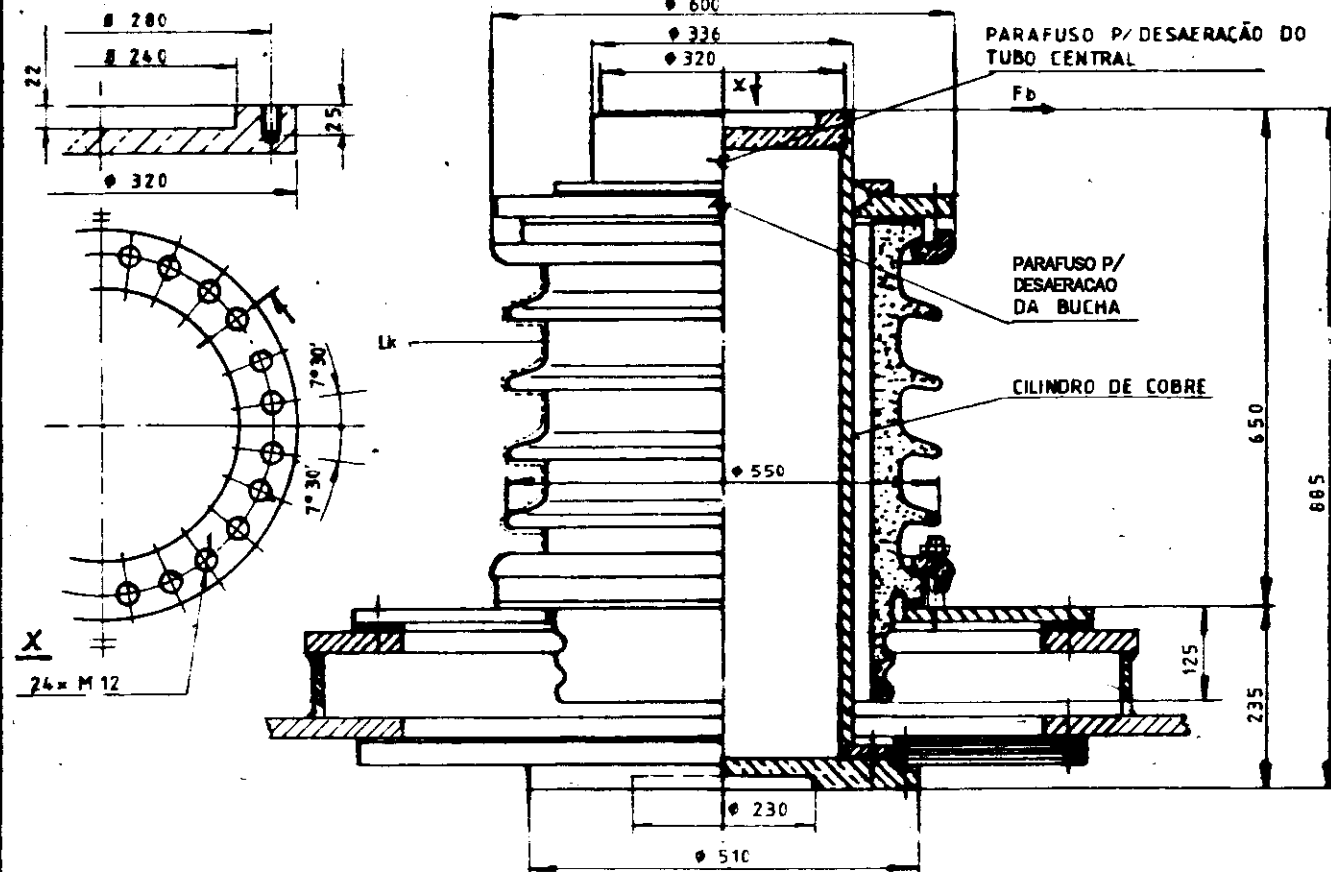

CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO NOMINAL	25 kV
CORRENTE NOMINAL	25 000 A
TENSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO	
ENTRE FASE E TERRA	16 kV
DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO Lk	650 mm
FORÇA DE FLEXÃO Fb	3 kN
PESO	4,3 kN
INSTALAÇÃO	EXTERNA
APLICAÇÃO	X1 - X2
TENSÃO APLICADA	
A SECO 60 Hz 1 MINUTO	70 kV
SOB CHUVA 60 Hz 10s	70 kV
TENSÃO DE IMPULSO	
ONDA PLENA 1,2/50 µs	150 kV
FABRICANTE	TUSA


APROVADO	APROVADO C/ CORREÇÕES NAO APROVADO REPROVATIVO
INSPEÇÃO PELO COORDENADOR IECO - ELC <i>IASF</i> <i>14/5/18</i>	
APROVAÇÃO PELO COORDENADOR IECO - ELC POR ITAIPU BINACIONAL <i>[Signature]</i> <i>14/5/18</i>	
A APROVAÇÃO DESTA DÚPLICA NÃO ISENTA O FABRICANTE DA SUA COMPLETA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIONES CONTRATUAIS	
REG. Nº	6330-DF-80008-P R 1

FL. 1 de 2

MODIF. A) Completado o título 81.04.02
B) Acresc. folha 2/2 86/08/13 Roberto

BRASIL		ITAIPU BINACIONAL		PARAGUAY	
TÍTULO BUCHA 25f/ 25 000 PARA TRANSFORMADOR 256 MVA-60Hz					
BBC INDÚSTRIA ELÉTRICA BROWN BOVERI S.A.		CONTRATO Nº 823/80 ITAIPU Nº 6330-DF-80008-P			
DESIGNAÇÃO		DATA	NOME	ESC.	OP. Nº BTT410169 F1/2
PROJECTISTA		DES.	CONF.	REVIS.	OP. Nº 01611-101-01
REV. Nº		LIB. Nº	LIB. Nº	LIB. Nº	

CILINDRO DE COBRE P/ BUCHA 25f/25000

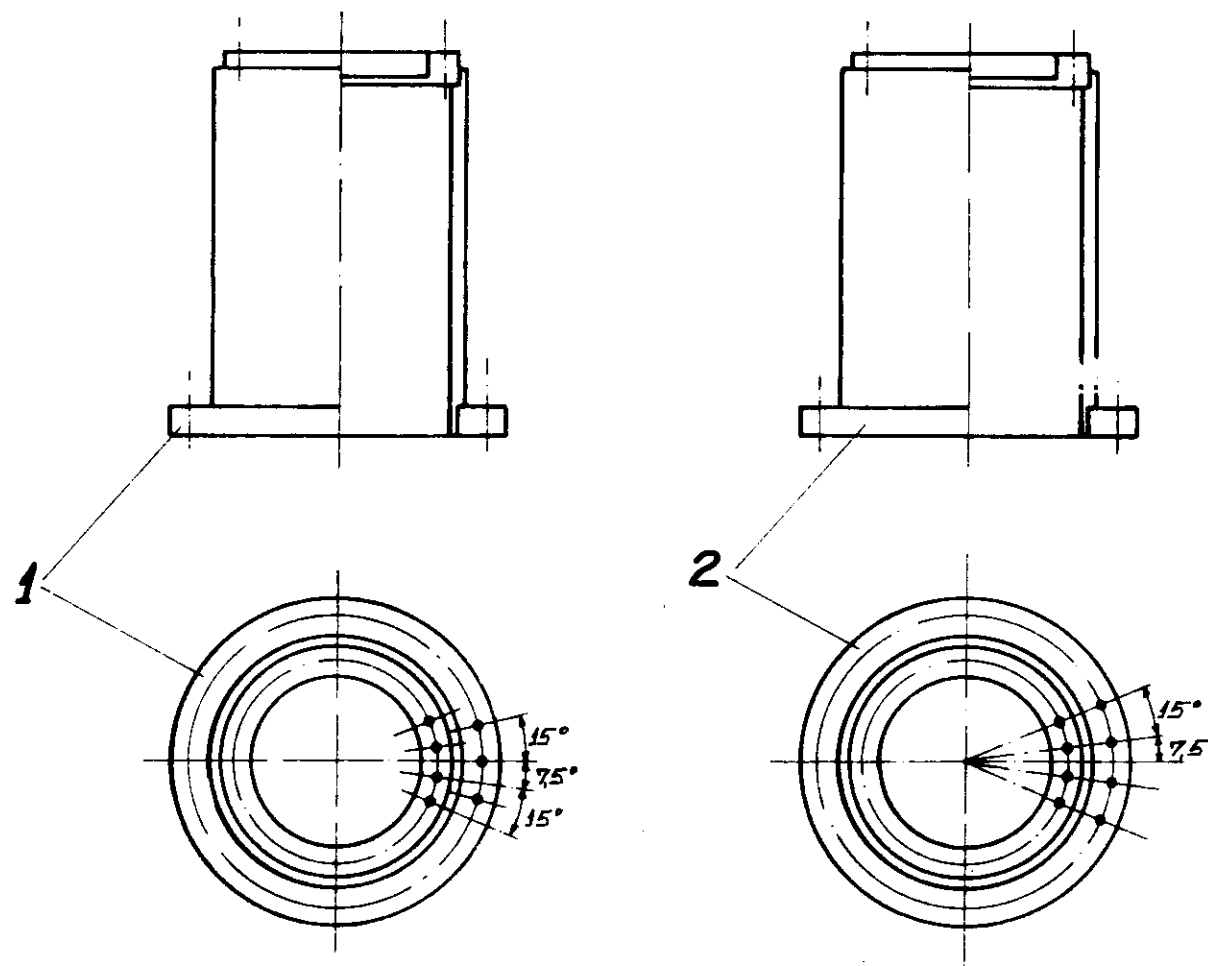

NOTA:

Pos.1: SP 15089 a SP 15110 exceto SP 15094
Pos.2: SP 15094

Reg. N. 6330-DF80008-P R 1

Folha 2 2

MODF		A) Completado o título 8/04/82 B) Acresc. folha 2/2. 06/08/83 Roberto		BRASIL  ITAIPU PARAGUAY BINACIONAL	
				TÍTULO BUCHA 25f/ 25 000 PARA TRANSFORMADOR 256 MVA-60Hz	
		BBC INDUSTRIA ELETRICA BROWN BOVERI S.A.		CONTRATO Nº 823/80	
		B		ITAIPU Nº 6330-DF-80008 P.	
		Aprov. 8/10/82		Nº	
		DESCRICAÇÃO		Nº DES BTT 410169F2/2	
		FOTO		Nº P 1.01611-101-01	
		VISTO			
		PROJ. TITULO			
		DES 80/12/78 IZUMI		ESC B B C	
		COP 80/12/79 MEYER		B B C	
		REVISIT			